


# airflow



**Liste des pièces et des prix**  
février 2025

[Airflowiaq.com](http://Airflowiaq.com)

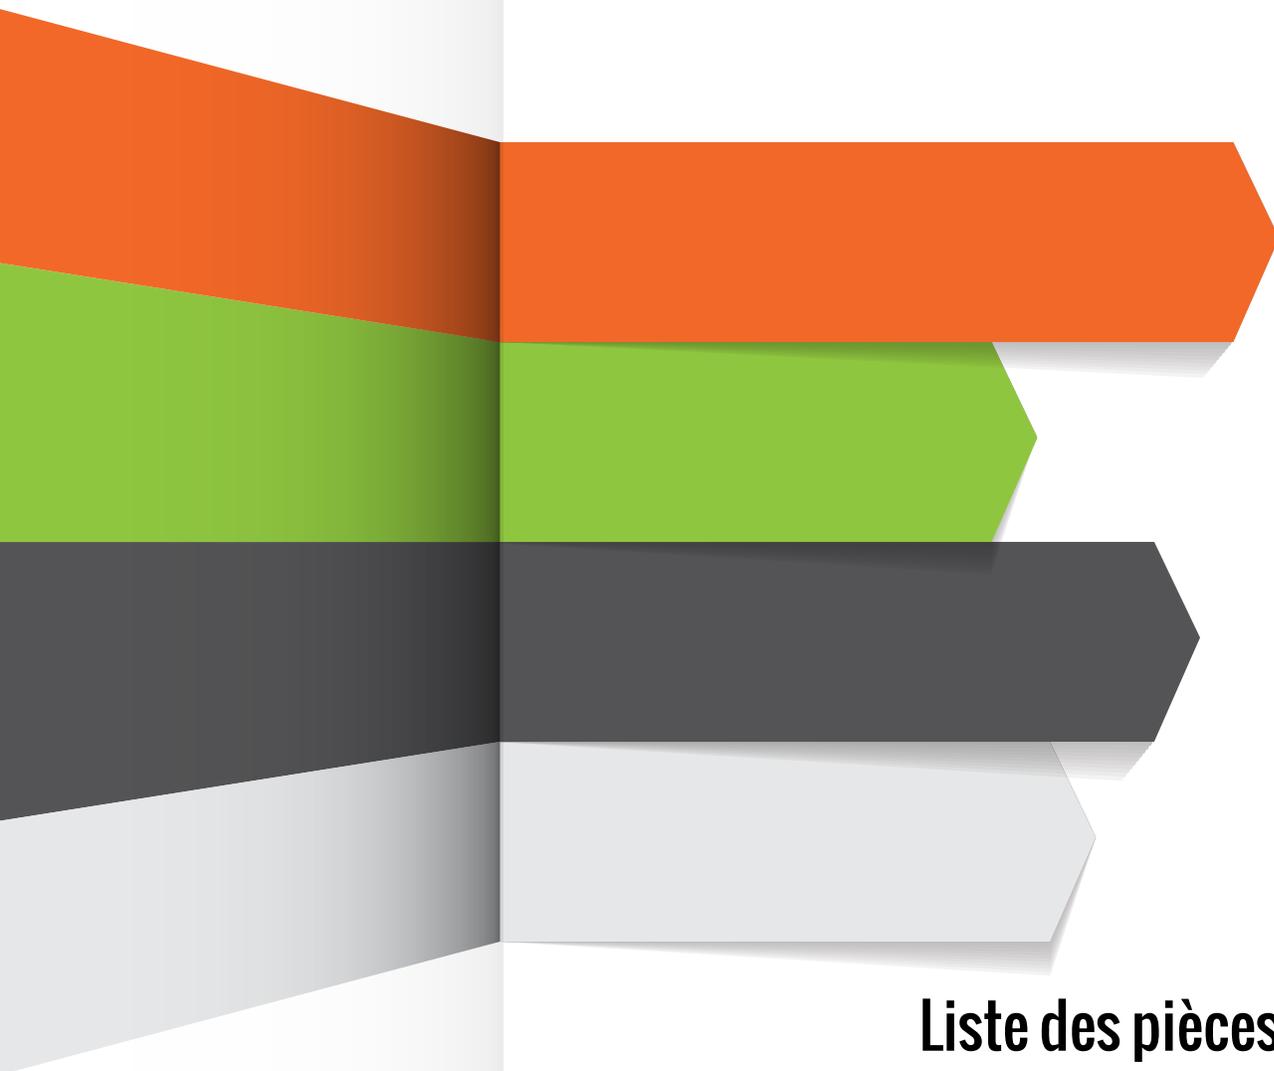

## Systèmes de ventilation

|  |           |
|--|-----------|
| VRC résidentiels                             | <u>3</u>  |
| VRE résidentiels                             | <u>8</u>  |
| VRC commerciaux                              | <u>14</u> |
| VRC commerciaux – usage intensif (intérieur) | <u>25</u> |
| VRC commerciaux – usage intensif (extérieur) | <u>33</u> |
| VRE commerciaux                              | <u>41</u> |

## Accessoires de ventilation

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Accessoires         | <u>45</u> |
| Grilles et raccords | <u>46</u> |

## Commandes et minuteries

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Commandes et minuteries | <u>47</u> |
|-------------------------|-----------|

## Renseignements

|           |           |
|-----------|-----------|
| Modalités | <u>48</u> |
|-----------|-----------|

Pour passer une commande,  
veuillez communiquer avec  
le bureau des commandes au :

T: 1-855-247-4200

[orderdesk@airibrands.com](mailto:orderdesk@airibrands.com)  
[Airflowiaq.com](http://Airflowiaq.com)

# AIR 85-F



| Modèle       | Description   | Dimensions d'expédition H x L x P<br>Poids d'expédition |
|--------------|---|---|
| 103-AIR-85-F | <p><b>92 CFM @ 0.3 (75) Po H<sub>2</sub>O (Pa)</b></p> <p>65 % (ERS) à 49 PCM et 0 °C (32 °F)<br/>Cycle de dégivrage par ventilation.<br/>Orifice sur le dessus pour conduit circulaire de 4 po.<br/>Noyau de VRC en aluminium.</p> | <p>18.125 x 18.25<br/>x 18.125 po.</p> <p>36 lb</p>     |

## Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année  | Description   | Unité de mesure |
|--|--|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |  |   |                 |
| 23-251R  | Avant le 17 mars 2023 et/ou codes alpha commençant par E | Assemblage de soufflante  | Unité           |
| 23-351R  | Codes Alpha commence par F                               | Assemblage de soufflante  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |  |   |                 |
| 62-266R  | Avant le 11 novembre 2024                                | Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur     | Unité           |
| 18-100R  | Avant le 11 novembre 2024                                | Relais 115  | Unité           |
| 26-209R  |  | 18 po harnais de thermistance                                   | Unité           |
| 26-267R  | Après le 11 novembre 2024                                | Circuit imprimé résidentiel                                     | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de porte</b>                           |  |   |                 |
| 66-088R  |  | Assemblage de boîte principale et noyaux                        | Unité           |
| 14-107R  |  | Interrupteur de porte   | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |  |   |                 |
| 68-225R  |  | Noyau de VRC en aluminium carré                                 | Unité           |
| 65-152-12R   |  | Filtre (8,75 x 10 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres          | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |  |   |                 |
| 35-414-25R   |  | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement - paquet de 25 | Paquet          |
| 80-102R  |  | Sangle de suspension  | Unité           |
| 91-103R  |  | Ensemble de loquet en métal (noir)                              | Unité           |
| 91-106R  |  | Ensemble de charnière en plastique                              | Unité           |
| 64-088R  |  | Sac d'accessoires   | Unité           |

# AIR 125-R



détails du produit

| Modèle        | Description   | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|---------------|---|--|
| 103-AIR-125-R | <p><b>129 CFM @ 0.3 (75) Po H<sub>2</sub>O (Pa)</b></p> <p>75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F).<br/>Cycle de dégivrage de registre par recirculation.<br/>Orifice latéral pour conduit circulaire de 6 po.<br/>Noyau de VRC hexagonal en aluminium.</p> | <p>10.75 x 30.75<br/>x 21.75 po.</p> <p>39 lb</p>          |

## Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année  | Description   | Unité de mesure |
|--|--|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |  |   |                 |
| 23-252R  | Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E | Assemblage de soufflante  | Unité           |
| 23-352R  | Codes Alpha commençant par F                               | Assemblage de soufflante  | Unité           |
| 45-103R  | Codes Alpha commençant par B                               | Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit                                | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de registre</b>                        |  |   |                 |
| 92-103R  |  | Assemblage de registre  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |  |   |                 |
| 62-244R  |  | Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur                   | Unité           |
| 26-211R  |  | 69 po harnais de thermistance   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de porte</b>                           |  |   |                 |
| 66-103R  |  | Assemblage de porte   | Unité           |
| 14-107R  |  | Interrupteur de porte   | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |  |   |                 |
| 68-224R  |  | Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)   | Unité           |
| 65-120-12R   |  | Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres            | Paquet          |
| 65-196-6R  |  | Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 8,125 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |  |   |                 |
| 35-413-25R   |  | Trousse d'installation de goutte d'égouttement (style entonnoir)              | Unité           |
| 91-106R  |  | Ensemble de charnière (plastique)   | Unité           |
| 91-103R  |  | Ensemble de loquet en métal (noir)  | Unité           |
| 64-103R  |  | Sac d'accessoires   | Unité           |

# AIR 135-ES



détails du produit

| Modèle         | Description   | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|----------------|---|--|
| 103-AIR-135-ES | <br><b>163 CFM @ 0.3 (75) Po H<sub>2</sub>O (Pa)</b><br>65 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F).<br>Cycle de dégivrage de registre par recirculation.<br>Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po.<br>Noyau de VRC carré en aluminium.<br>Cote ENERGY STAR. | 17.25 x 22.75<br>x 25 po.<br><br>54 lb                     |

## Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année  | Description   | Unité de mesure |
|--|--|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |  |   |                 |
| 23-249R  | Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E | Assemblage de soufflante  | Unité           |
| 23-349R  | Codes Alpha commence par F                                 | Assemblage de soufflante  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de registre</b>                        |  |   |                 |
| 92-228R  |  | Assemblage de moteur de registre  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |  |   |                 |
| 62-244R  |  | Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur                           | Unité           |
| 26-211R  |  | 69 po harnais de thermistance   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de porte</b>                           |  |   |                 |
| 66-114R  |  | Assemblage de porte   | Unité           |
| 14-107R  |  | Interrupteur de porte   | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |  |   |                 |
| 68-218R  |  | Noyau de VRC en aluminium (carré)   | Unité           |
| 65-160-12R   |  | Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres                              | Paquet          |
| 65-192-6R  |  | Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres         | Paquet          |
| 81-007-20R   |  | Pinces pour filtre en métal - paquet de 20  | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |  |   |                 |
| 35-411-25R   |  | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en mousse) - paquet de 25 | Paquet          |
| 80-102R  |  | Sangle de suspension  | Unité           |
| 91-106R  |  | Ensemble de charnière en plastique  | Unité           |
| 91-103R  |  | Ensemble de loquet en métal (noir)  | Unité           |
| 64-191R  | Avant le 21 nov. 2023                                      | Sac d'accessoires   | Unité           |
| 64-295R  | Après le 21 nov. 2023                                      | Sac d'accessoires   | Unité           |
| 99-205-108   |  | Ensemble de supports de montage   | Unité           |

## AIR 205-R


[détails du produit](#)

| Modèle        | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|---------------|--|--|
| 103-AIR-205-R | <b>182 CFM @ 0.3 (75) Po H<sub>2</sub>O (Pa)</b><br>76 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F).<br>Cycle de dégivrage de registre par recirculation.<br>Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 6 po.<br>Noyau de VRC hexagonal en aluminium. | 17 x 23 x 29.5 po.<br><br>67 lb                            |

## Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année  | Description  | Unité de mesure |
|--|--|--|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |  |  |                 |
| 23-247R  | Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E | Assemblage de soufflante   | Unité           |
| 23-347R  | Codes Alpha commence par F                                 | Assemblage de soufflante   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de registre</b>                        |  |  |                 |
| 23-007R  | Avant le 22 nov. 2013                                      | Moteur de registre   | Unité           |
| 92-222R  | Après le 22 nov. 2013                                      | Assemblage de moteur de registre   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |  |  |                 |
| 62-244R  |  | Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur                          | Unité           |
| 26-211R  |  | 69 po harnais de thermistance  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de porte</b>                           |  |  |                 |
| 66-135R  |  | Assemblage de porte  | Unité           |
| 14-107R  |  | Interrupteur de porte  | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |  |  |                 |
| 68-221R  |  | Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)  | Unité           |
| 65-161-12R   |  | Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres                    | Paquet          |
| 65-195-6R  |  | Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres         | Paquet          |
| 81-007-20R   |  | Pinces pour filtre en métal - paquet de 20   | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |  |  |                 |
| 35-411-25R   |  | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25 | Paquet          |
| 80-102R  |  | Sangle de suspension   | Unité           |
| 91-106R  |  | Ensemble de charnière en plastique   | Unité           |
| 91-103R  |  | Ensemble de loquet en métal (noir)   | Unité           |
| 64-191R  | Avant le 21 nov. 2023                                      | Sac d'accessoires  | Unité           |
| 64-295R  | Après le 21 nov. 2023                                      | Sac d'accessoires  | Unité           |

# AIR 265-R



détails du produit

| Modèle        | Description   | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|---------------|---|--|
| 104-AIR-265-R | <p><b>267 CFM @ 0.3 (75) Po H<sub>2</sub>O (Pa)</b></p> <p>75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 6 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium.</p> <p>Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.</p> | <p>17 x 23 x 29.5 po.</p> <p>67 lb</p>                     |

## Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année   | Description  | Unité de mesure |
|--|---|--|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |   |  |                 |
| 23-453R  | Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E  | Assemblage de soufflante   | Unité           |
| 23-453-1R  | Après le 20 novembre 2023 et le code alpha commençant par B | Assemblage de soufflante   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de registre</b>                        |   |  |                 |
| 92-222R  |   | Assemblage de moteur de registre   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |   |  |                 |
| 62-244-260R  | Avant le 28 mai 2023 et/ou le code alpha commence par E     | Trousse de carte de circuit ECM et transformateur                                    | Unité           |
| 26-260R  |   | Carte de circuit ECM secondaire  | Unité           |
| 26-211R  |   | 69 po harnais de thermistance  | Unité           |
| 26-274R  | Posté le 28 mai 2023 et le code alpha commence par B        | Carte de circuit ECM secondaire  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de porte</b>                           |   |  |                 |
| 66-266R  |   | Assemblage de porte  | Unité           |
| 14-107R  |   | Interrupteur de porte  | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |   |  |                 |
| 68-221R  |   | Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)  | Unité           |
| 65-161-12R   |   | Filtre en mousse (8 1/8 x 13 x 3/4 po) - 12 paquets de 2 filtres                     | Paquet          |
| 65-195-6R  |   | Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres         | Paquet          |
| 81-007-20R   |   | Pinces pour filtre en métal - paquet de 20   | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |   |  |                 |
| 35-411-25R   |   | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25 | Paquet          |
| 80-102R  |   | Sangle de suspension   | Unité           |
| 91-106R  |   | Ensemble de charnière en plastique   | Unité           |
| 91-103R  |   | Ensemble de loquet en métal (noir)   | Unité           |
| 64-196R  | Avant le 21 nov. 2023                                       | Sac d'accessoires  | Unité           |
| 64-292R  | Post 21 nov. 2023   | Sac d'accessoires  | Unité           |

## AIR 120-ERVR-ECM



détails du produit

| Modèle               | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|----------------------|--|--|
| 103-AIR-120-ERVR-ECM | <b>114 CFM @ 0.3 (75) Po H<sub>2</sub>O (Pa)</b><br>72 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F).<br>Cycle de dégivrage de registre par recirculation.<br>Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po.<br>Noyau de VRE carré. Idéal dans les copropriétés et les appartements.<br>Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement. | 10.75 x 30.75<br>x 21.75 po.<br><br>39 lb                  |

## Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année  | Description   | Unité de mesure |
|--|--|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |  |   |                 |
| 23-254R  | Avant le 17 mars 2023 et/ou codes alpha commençant par E   | Assemblage de soufflante  | Unité           |
| 23-354R  | Après le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par F | Assemblage de soufflante avec boîtier   | Unité           |
| 23-454R  | Après le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par B | Assemblage de soufflante  | Unité           |
| 45-110R  | Avant le 17 mars 2023 et/ou codes alpha commençant par E   | Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit                                | Unité           |
| 45-118R  | Codes Alpha commençant par F                               | Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit                                | Unité           |
| 45-143R  | Codes Alpha commençant par F et Post 4 mars 2024           | Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit                                | Unité           |
| 45-122R  | Codes Alpha commençant par B                               | Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit                                | Unité           |
| 45-137R  | Codes Alpha commençant par B et Post 4 mars 2024           | Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit                                | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de registre</b>                        |  |   |                 |
| 92-103R  |  | Assemblage de registre  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |  |   |                 |
| 62-258R  |  | Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur                   | Unité           |
| 26-262R  |  | Carte de circuit ECM secondaire   | Unité           |
| 26-262R  | Posté le 28 mai 2023 et le code alpha commence par B       | Carte de circuit ECM secondaire   | Unité           |
| 26-211R  |  | 69 po harnais de thermistance   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de porte</b>                           |  |   |                 |
| 66-099R  |  | Assemblage de porte   | Unité           |
| 66-314R  | Codes Alpha commençant par F ou B                          | Assemblage de porte   | Unité           |
| 66-360R  | Codes Alpha commençant par F ou B et Post 4 mars 2024      | Assemblage de porte   | Unité           |
| 14-107R  |  | Interrupteur de porte   | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |  |   |                 |
| 68-283R  |  | Noyau de VRE en papier (carré)  | Unité           |
| 65-121R  |  | Filtre (METRO VRE) - paquet de 2 filtres                                      | Unité           |
| 65-121-12R   |  | Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres            | Paquet          |
| 65-193-6R  |  | Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |  |   |                 |
| 91-106R  |  | Ensemble de charnière (plastique)   | Unité           |
| 91-127BR   |  | Ensemble de loquets en plastique noir double largeur                          | Unité           |
| 91-103R  |  | Ensemble de loquet en métal (noir)  | Unité           |
| 64-104R  |  | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 125-ERVR



détails du produit

| Modèle           | Description  | Dimensions d'expédition H x L x P<br>Poids d'expédition |
|------------------|--|---|
| 103-AIR-125-ERVR | <b>125 CFM @ 0.3 (75) Po H<sub>2</sub>O (Pa)</b><br>72 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F).<br>Cycle de dégivrage de registre par recirculation.<br>Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po.<br>Noyau de VRE carré.<br>Idéal dans les copropriétés et les appartements. | 10.75 x 30.75<br>x 21.75 po.<br><br>39 lb               |

## Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-252R  |       | Assemblage de soufflante  | Unité           |
| 23-352R  |       | Assemblage de soufflante  | Unité           |
| 45-105R  |       | Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit                                | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de registre</b>                        |       |   |                 |
| 92-103R  |       | Assemblage de registre  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-258R  |       | Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur                   | Unité           |
| 26-211R  |       | 69 po harnais de thermistance   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de porte</b>                           |       |   |                 |
| 66-099R  |       | Assemblage de porte   | Unité           |
| 14-107R  |       | Interrupteur de porte   | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-283R  |       | Noyau de VRE en papier (carré)  | Unité           |
| 65-121-12R   |       | Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres            | Paquet          |
| 65-193-6R  |       | Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 91-106R  |       | Ensemble de charnière (plastique)   | Unité           |
| 91-103R  |       | Ensemble de loquet en métal (noir)  | Unité           |
| 64-104R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 130-ERVR



détails du produit

| Modèle           | Description   | Dimensions d'expédition H x L x P<br>Poids d'expédition |
|------------------|---|---|
| 103-AIR-130-ERVR | <b>153 CFM @ 0.3 (75) Po H<sub>2</sub>O (Pa)</b><br>75 % (SRE) à 55 PCM et 0 °C (32 °F).<br>Cycle de dégivrage de registre par recirculation.<br>Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po.<br>Noyau de VRE carré. | 17.25 x 22.75<br>x 25 po.<br><br>54 lb                  |

## Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année  | Description  | Unité de mesure |
|--|--|--|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |  |  |                 |
| 23-247R  | Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E | Assemblage de soufflante   | Unité           |
| 23-347R  | Codes Alpha commence par F                                 | Assemblage de soufflante   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de registre</b>                        |  |  |                 |
| 92-228R  |  | Assemblage de moteur de registre   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |  |  |                 |
| 62-258R  |  | Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur                    | Unité           |
| 26-211R  |  | 69 po harnais de thermistance  | Unité           |
| 19-116R  |  | Transformateur MCI 4926  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de porte</b>                           |  |  |                 |
| 66-114R  |  | Assemblage de porte  | Unité           |
| 14-107R  |  | Interrupteur de porte  | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |  |  |                 |
| 68-285R  |  | Noyau de VRE en papier (carré)   | Unité           |
| 65-160-12R   |  | Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres                       | Paquet          |
| 65-192-6R  |  | Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres  | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |  |  |                 |
| 91-106R  |  | Ensemble de charnière (plastique)  | Unité           |
| 91-103R  |  | Ensemble de loquet en métal (noir)   | Unité           |
| 35-411-25R   |  | Trousse d'installation de goutte de goutte (pour bac en mousse) - paquet de 25 | Paquet          |
| 99-205-108   |  | Bracket Mounting Kit   | EA              |
| 80-102R  |  | Sangle de suspension   | Unité           |
| 64-262R  |  | Sac d'accessoires  | Unité           |

## AIR 140-ERVF



| Modèle           | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|------------------|--|--|
| 103-AIR-140-ERVF | <b>140 CFM @ 0.3 (75) Po H<sub>2</sub>O (Pa)</b><br>77 % (ERS) à 64 pcm et 0 °C (32 °F).<br>Cycle de dégivrage par ventilation.<br>Orifices latéraux pour conduit rond de 6 po à avec orifices d'équilibrage. Noyau VRE carré. Idéal pour condos/appartements. Montage au plafond ou au mur. | 11 x 33 x 24po.<br>44lb                                    |

## Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année  | Description   | Unité de mesure |
|--|--|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |  |   |                 |
| 23-249R  | Avant le 17 mars 2023 et/ou codes alpha commençant par E | Assemblage de soufflante  | Unité           |
| 23-249R  | Codes Alpha commençant par F                             | Assemblage de soufflante  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |  |   |                 |
| 62-265R  |  | Trousse de carte de circuit résidentielle                                       | Unité           |
| 26-211R  |  | 69 po harnais de thermistance   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de porte</b>                           |  |   |                 |
| 66-341R  |  | Assemblage de porte   | Unité           |
| 14-107R  |  | Interrupteur de porte   | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |  |   |                 |
| 68-226R  |  | Noyau de VRE en papier (carré)  | Unité           |
| 65-161-12R   |  | Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,75 po.) - 12 paquets de 2 filtres | Paquet          |
| 65-195-6R  |  | Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po.) - 6 pack of 4 filters      | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |  |   |                 |
| 64-111R  |  | Sac d'accessoires   | Unité           |
| 70-110R  |  | 1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge avec anneau d'entrée                    | Unité           |
| 70-112R  |  | 1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge (pas d'anneau d'entrée)                 | Unité           |

## AIR 170-ERVR



détails du produit

| Modèle           | Description   | Dimensions d'expédition H x L x P<br>Poids d'expédition |
|------------------|---|---|
| 103-AIR-170-ERVR | <b>172 CFM @ 0.3 (75) Po H<sub>2</sub>O (Pa)</b><br>75 % (ERS) à 66 PCM et 0 °C (32 °F).<br>Cycle de dégivrage de registre par recirculation.<br>Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 6 po.<br>Noyau de VRE carré. | 17 x 23 x 29.5 po.<br><br>67 lb                         |

## Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année  | Description  | Unité de mesure |
|--|--|--|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |  |  |                 |
| 23-247R  | Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E | Assemblage de soufflante   | Unité           |
| 23-347R  |  | Assemblage de soufflante   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de registre</b>                        |  |  |                 |
| 92-222R  |  | Assemblage de moteur de registre   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |  |  |                 |
| 62-258R  |  | Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur                          | Unité           |
| 26-211R  |  | 69 po harnais de thermistance  | Unité           |
| 19-116R  |  | Transformateur MCI 4926  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de porte</b>                           |  |  |                 |
| 66-318R  |  | Assemblage de porte  | Unité           |
| 14-107R  |  | Interrupteur de porte  | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |  |  |                 |
| 68-281R  |  | Noyau de VRE en papier (carré)   | Unité           |
| 65-160-12R   |  | Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres                             | Paquet          |
| 65-192-6R  |  | Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres        | Paquet          |
| 81-007-20R   |  | Pinces pour filtre en métal - paquet de 20   | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |  |  |                 |
| 91-106R  |  | Ensemble de charnière (plastique)  | Unité           |
| 91-103R  |  | Ensemble de loquet en métal (noir)   | Unité           |
| 35-411-25R   |  | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25 | Paquet          |
| 80-102R  |  | Sangle de suspension   | Unité           |
| 64-262R  | Avant le 21 nov. 2023                                      | Sac d'accessoires  | Unité           |
| 64-291R  | Après le 21 nov. 2023                                      | Sac d'accessoires  | Unité           |

## AIR 180-ERVF-ECM



| Modèle               | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|----------------------|--|--|
| 104-AIR-180-ERVF-ECM | <p><b>184 CFM @ 0.3 (75) Po H<sub>2</sub>O (Pa)</b><br/>           84 % (ERS) à 64 pcm (30 L/s) et 0 °C (32 °F).<br/>           Cycle de dégivrage par ventilation, aucune évacuation de condensat requise. Orifices latéraux pour conduit rond de 6 po. Noyau VRE carré.<br/>           Idéal pour condos/appartements. Montage au plafond ou au mur.<br/>           Moteurs ECM à haut rendement. Équilibrage automatique.</p> | <p>11 x 33 x 24po.<br/>           44lb</p>                 |

## Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année  | Description   | Unité de mesure |
|--|--|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |  |   |                 |
| 23-255R  | Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E | Assemblage de soufflante  | Unité           |
| 23-357R  | Codes Alpha commençant par F                               | Assemblage de soufflante  | Unité           |
| 23-455R  | Après le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par B | Assemblage de soufflante  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |  |   |                 |
| 26-274R  |  | Carte de contrôle principale ECM  | Unité           |
| 26-249R  |  | Carte de sonde de pression  | Unité           |
| 26-211R  |  | 69 po harnais de thermistance   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de porte</b>                           |  |   |                 |
| 66-341R  |  | Assemblage de porte   | Unité           |
| 14-107R  |  | Interrupteur de porte   | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |  |   |                 |
| 68-226R  |  | Noyau de VRE en papier (carré)  | Unité           |
| 65-161-12R   |  | Filtres lavables de type MERV 6 (8,125 x 13 x ,75 po.)- 12 paquets de 2 filtres | Paquet          |
| 65-195-6R  |  | Mise à niveau MERV 13. Filtres (8,125 x 13 x 0,5 po.) - 6 paquets de 4 filtres  | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |  |   |                 |
| 64-111R  |  | Sac d'accessoires   | Unité           |
| 70-110R  |  | 1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge avec anneau d'entrée                    | Unité           |
| 70-112R  |  | 1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge (pas d'anneau d'entrée)                 | Unité           |

## AIR 270-ERVR-ECM



détails du produit

| Modèle           | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|------------------|--|--|
| 104-270-ERVR-ECM | <b>267 CFM @ 0.3 (75) Po H<sub>2</sub>O (Pa)</b><br>77 % (ERS) à 64 pcm (30 L/s) et 0 °C (32 °F).<br>Cycle de dégivrage à registre de recirculation.<br>Orifices sur le dessus pour conduit ovale de 6 po.<br>Noyau VRE carré. Moteurs ECM à haut rendement.<br>Équilibrage automatique. | 11 x 33 x 24 po.<br><br>44 lb                              |

## Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année   | Description  | Unité de mesure |
|--|---|--|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |   |  |                 |
| 23-253R  |   | Assemblage de soufflante   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de registre</b>                        |   |  |                 |
| 92-222R  |   | Assemblage de moteur de registre   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |   |  |                 |
| 26-274R  |   | Carte de contrôle principale ECM   | Unité           |
| 26-249R  |   | Carte de sonde de pression   | Unité           |
| 26-211R  |   | 69 po harnais de thermistance  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de porte</b>                           |   |  |                 |
| 66-417R  |   | Assemblage de porte  | Unité           |
| 14-107R  |   | Interrupteur de porte  | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |   |  |                 |
| 68-221R  |   | Noyau de VRE en papier (carré)   | Unité           |
| 65-160-12R   |   | Filter (12.5 x 9.75 x 3/4 po.) - 12 pack of 2 filters                                | Paquet          |
| 65-192-6R  |   | Filter (12.5 x 9.75 x 1/2 po.) - 6 pack of 4 filters                                 | Paquet          |
| 81-007-20R   |   | Pinces pour filtre en métal - paquet de 20   | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |   |  |                 |
| 35-411-25R   |   | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25 | Paquet          |
| 80-102R  |   | Sangle de suspension   | Unité           |
| 64-112R  | 26-1804 mis en œuvre sur 64-112R à compter du 21 nov 2023 | Sac d'accessoires  | Unité           |

## AIR 450-D



détails du produit

| Modèle        | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|---------------|--|--|
| 100-AIR-450-D | Deux moteurs à condensateur permanent, 5 vitesses. Deux noyaux de VRC carrés en aluminium, modulaires à deux sections. Alimentation contournant le cycle de dégivrage de registre. | 54 x 35.5 x 27 po.<br>240 lb                               |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description  | Unité de mesure |
|--|-------|--|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |  |                 |
| 23-302R  |       | Assemblage de soufflante   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de registre</b>                        |       |  |                 |
| 99-500R  |       | Assemblage d'amortisseur (moteur incl.)  | Unité           |
| 23-009R  |       | Assemblage de moteur de registre   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |  |                 |
| 62-COMDCSR   |       | Trousse de carte de circuit commerciale (DCS)  | Unité           |
| 21-104R  |       | Condensateur 7.5uF   | Unité           |
| 26-211R  |       | 69 po harnais de thermistance  | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |  |                 |
| 68-209R  |       | Noyau inversé de VRC en aluminium (carré) - remplacement sous garantie seulement     | Unité           |
| 65-160-12R   |       | Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres                             | Paquet          |
| 65-192-6R  |       | Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres        | Paquet          |
| 81-007-20R   |       | Pinces pour filtre en métal - paquet de 20   | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |       |  |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25 | Paquet          |
| 40-302R  |       | Roue de la soufflante dans sense horaire   | Unité           |
| 40-303R  |       | Roue de la soufflante dans sense antihoraire   | Unité           |
| 41-301R  |       | Boîtier en plastique de la soufflante dans sens horaire                              | Unité           |
| 41-302R  |       | Boîtier en plastique de la soufflante dans sens antihoraire                          | Unité           |
| 64-282R  |       | Sac d'accessoires  | Unité           |

## AIR 550-F



détails du produit

| Modèle        | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|---------------|--|--|
| 200-AIR-550-F | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections. Cycle de dégivrage par ventilateur. | 48 x 40 x 37 po.<br>210 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-813R  |       | Assemblage de soufflante  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-245R  |       | Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur                           | Unité           |
| 19-138R  |       | Transformateur  | Unité           |
| 20-113R  |       | Condensateur 10 uF  | Unité           |
| 26-213R  |       | 84 po harnais de thermistance   | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-222R  |       | Noyau inversé de VRC en aluminium (hexagonal) - remplacement sous garantie seulement  | Unité           |
| 65-161-12R   |       | Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres                     | Paquet          |
| 65-195-6R  |       | Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres          | Paquet          |
| 81-007-20R   |       | Pinces pour filtre en métal - paquet de 20  | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 41-805R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-277R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 550-D



détails du produit

| Modèle        | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|---------------|--|--|
| 200-AIR-550-D | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections. Alimentation contournant le cycle de dégivrage de registre. | 48 x 40 x 37 po.<br>210 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-813R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de registre</b>                        |       |   |                 |
| 23-009R  |       | Assemblage de moteur de registre  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-245R  |       | Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur                             | Unité           |
| 19-138R  |       | Transformateur  | Unité           |
| 20-113R  |       | Condensateur 10 uF  | Unité           |
| 26-213R  |       | 84 po harnais de thermistance   | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-222R  |       | Noyau inversé de VRC en aluminium (hexagonal) - remplacement sous garantie seulement    | Unité           |
| 65-161-12R   |       | Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres                       | Paquet          |
| 65-195-6R  |       | Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres            | Paquet          |
| 81-007-20R   |       | Pinces pour filtre en métal - paquet de 20  | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 41-805R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-277R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 850-F



détails du produit

| Modèle        | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|---------------|--|--|
| 200-AIR-850-F | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections. Cycle de dégivrage par ventilateur. | 58.25 x 48<br>x 33.25 po.<br><br>350 lb                    |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-812R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-245R  |       | Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur                             | Unité           |
| 19-138R  |       | Transformateur  | Unité           |
| 18-100R  |       | Relais  | Unité           |
| 20-107R  |       | Condensateur 5 uF   | Unité           |
| 26-213R  |       | 84 po harnais de thermistance   | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-222R  |       | Noyau inversé de VRC en aluminium (hexagonal) - remplacement sous garantie seulement    | Unité           |
| 65-161-12R   |       | Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres                       | Paquet          |
| 65-195-6R  |       | Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres            | Paquet          |
| 81-007-20R   |       | Pincés pour filtre en métal - paquet de 20  | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 41-804R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sens horaire                        | Unité           |
| 41-805R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-277R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 850-D



détails du produit

| Modèle        | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|---------------|--|--|
| 200-AIR-850-D | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections. Alimentation contournant le cycle de dégivrage de registre. | 58.25 x 48 x 33.25 po.<br>350 lb                           |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-812R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de registre</b>                        |       |   |                 |
| 23-009R  |       | Assemblage de moteur de registre  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-245R  |       | Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur                             | Unité           |
| 19-138R  |       | Transformateur  | Unité           |
| 20-107R  |       | Condensateur 5 uF   | Unité           |
| 26-213R  |       | 84 po harnais de thermistance   | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-222R  |       | Noyau inversé de VRC en aluminium (hexagonal) - remplacement sous garantie seulement    | Unité           |
| 65-161-12R   |       | Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres                       | Paquet          |
| 65-195-6R  |       | Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres            | Paquet          |
| 81-007-20R   |       | Pinces pour filtre en métal - paquet de 20  | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 41-804R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sens horaire                        | Unité           |
| 41-805R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-277R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 750-F



détails du produit

| Modèle        | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|---------------|--|--|
| 200-AIR-750-F | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses.<br>Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections.<br>Cycle de dégivrage par ventilateur. | 48 x 40 x 40.5 po.<br>310 lb                               |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-808R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-245R  |       | Trousse de carte de circuit commerciale   | Unité           |
| 19-138R  |       | Transformateur  | Unité           |
| 18-100R  |       | Relais 115  | Unité           |
| 20-113R  |       | 10uF Condensateur   | Unité           |
| 26-213R  |       | 84 po harnais de thermistance   | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-222R  |       | Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)   | Unité           |
| 65-161-12R   |       | Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) -12 paquets de 2 filtres                        | Paquet          |
| 65-195-6R  |       | Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres            | Paquet          |
| 81-007-20R   |       | Pincés pour filtre en métal - paquet de 20  | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 41-807R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-277R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 750-D



détails du produit

| Modèle        | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|---------------|--|--|
| 200-AIR-750-D | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections. Alimentation contournant le cycle de dégivrage de registre. | 48 x 40 x 40.5 po.<br>310 lb                               |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-808R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de registre</b>                        |       |   |                 |
| 23-009R  |       | Assemblage de moteur de registre  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-245R  |       | Trousse de carte de circuit commerciale   | Unité           |
| 19-138R  |       | Transformateur  | Unité           |
| 20-113R  |       | 10 uF Condensateur  | Unité           |
| 26-213R  |       | 84 po harnais de thermistance   | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-222R  |       | Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)   | Unité           |
| 65-161-12R   |       | Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres                       | Paquet          |
| 65-195-6R  |       | Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres            | Paquet          |
| 81-007-20R   |       | Pinces pour filtre en métal - paquet de 20  | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 41-807R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-277R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 1250-F



détails du produit

| Modèle         | Description   | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|----------------|---|--|
| 200-AIR-1250-F | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à trois sections. Cycle de dégivrage par ventilateur. | 48 x 40 x 40.5 po.<br>335 lb                               |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-809R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-245R  |       | Trousse de carte de circuit commerciale   | Unité           |
| 19-138R  |       | Transformateur  | Unité           |
| 18-100R  |       | Relais 115  | Unité           |
| 20-107R  |       | 5 uF Condensateur   | Unité           |
| 26-213R  |       | 84 po harnais de thermistance   | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-222R  |       | Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)   | Unité           |
| 65-161-12R   |       | Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres                       | Paquet          |
| 65-195-6R  |       | Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres            | Paquet          |
| 81-007-20R   |       | Pinces pour filtre en métal - paquet de 20  | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 41-807R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 41-806R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sens horaire                        | Unité           |
| 64-277R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 1250-D



détails du produit

| Modèle         | Description   | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|----------------|---|--|
| 200-AIR-1250-D | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à trois sections. Alimentation contournant le cycle de dégivrage de registre. | 48 x 40 x 40.5 po.<br>335 lb                               |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description  | Unité de mesure |
|--|-------|--|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |  |                 |
| 23-809R  |       | Moteur   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de registre</b>                        |       |  |                 |
| 23-009R  |       | Assemblage de moteur de registre   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |  |                 |
| 62-245R  |       | Trousse de carte de circuit commerciale  | Unité           |
| 19-138R  |       | Transformateur   | Unité           |
| 20-107R  |       | 5 uF Condensateur  | Unité           |
| 26-213R  |       | 84 po harnais de thermistance  | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |  |                 |
| 68-222R  |       | Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)  | Unité           |
| 65-161-12R   |       | Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres                        | Paquet          |
| 65-195-6R  |       | Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres             | Paquet          |
| 81-007-20R   |       | Pinces pour filtre en métal - paquet de 20   | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |       |  |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 41-807R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue   | Unité           |
| 41-806R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sens horaire                         | Unité           |
| 64-277R  |       | Sac d'accessoires  | Unité           |

## AIR 750-P



détails du produit

| Modèle        | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|---------------|--|--|
| 200-AIR-750-P | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses, Conçu pour les installations de piscine intérieure. Noyau de VRC en aluminium, modulaire à deux sections. Commande BC02 inclus. | 32.5 x 32.25 x 42 po.<br>310 lb                            |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-808R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de registre</b>                        |       |   |                 |
| 23-009R  |       | Assemblage de moteur de registre  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-245R  |       | Trousse de carte de circuit commerciale   | Unité           |
| 19-138R  |       | Transformateur  | Unité           |
| 18-100R  |       | Relais 115  | Unité           |
| 20-113R  |       | 10 uF Condensateur  | Unité           |
| 26-213R  |       | 84 po harnais de thermistance   | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-222R  |       | Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)   | Unité           |
| 65-161-12R   |       | Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres                       | Paquet          |
| 65-195-6R  |       | Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres            | Paquet          |
| 81-007-20R   |       | Pinces pour filtre en métal - paquet de 20  | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 41-807R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-279R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 1250-P



détails du produit

| Modèle         | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|----------------|--|--|
| 200-AIR-1250-P | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses, Conçu pour les installations de piscine intérieure. Noyau de VRC en aluminium, modulaire à deux sections. Commande BC02 inclus. | 32.5 x 32.25 x 42 po.<br>335 lb                            |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-809R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de registre</b>                        |       |   |                 |
| 23-009R  |       | Assemblage de moteur de registre  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-245R  |       | Trousse de carte de circuit commerciale   | Unité           |
| 19-138R  |       | Transformateur  | Unité           |
| 18-100R  |       | Relais 115  | Unité           |
| 20-107R  |       | 5 uF Condensateur   | Unité           |
| 26-213R  |       | 84 po harnais de thermistance   | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-222R  |       | Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)   | Unité           |
| 65-161-12R   |       | Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres                       | Paquet          |
| 65-195-6R  |       | Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres            | Paquet          |
| 81-007-20R   |       | Pinces pour filtre en métal - paquet de 20  | Paquet          |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 41-806R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sense horaire                       | Unité           |
| 41-807R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-279R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 1850-IF



détails du produit

| Modèle                | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------------|--|--|
| 200-AIR-1850-IF-240SP | Deux moteurs à commutation électronique à vitesse variable. Six noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur. | 71 x 48 x 44 po.<br>580 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-231R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-1500-1R   |       | Trousse de boîtier pour l'électronique  | Unité           |
| 62-1500-2R   |       | Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)                | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-208R  |       | Noyau de VRC en aluminium (carré)   | Unité           |
| 65-170R  |       | Filtres (16 x 20 x 2 po.)   | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 41-2500R   |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-284R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 2850-IF-240



détails du produit

| Modèle                | Description   | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------------|---|--|
| 200-AIR-2850-IF-240SP | Deux moteurs abrités à une seule vitesse.<br>Huit noyaux de VRC carrés en aluminium.<br>Cycle de dégivrage par ventilateur. | 72 x 62 x 46 po.<br>870 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description  | Unité de mesure |
|--|-------|--|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |  |                 |
| 23-246R  |       | Blower Motor   | EA              |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |  |                 |
| 62-2000-1R   |       | Full Ebox Kit  | EA              |
| 62-2000-6R   |       | Ebox Kit (contains boards & transformer)             | EA              |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |  |                 |
| 68-208R  |       | Aluminum HRV Core (square)                           | EA              |
| 65-171R  |       | Filter (16 x 25 x 2 po.)                             | EA              |
| <b>Autre</b>   |       |  |                 |
| 35-412-25R   |       | Drain Spout Assembly Kit (for plastic pan) - 25 pack | PKG             |
| 41-110R  |       | Blower Housing and Wheel Assembly                    | EA              |
| 64-284R  |       | Accessories Bag                                      | EA              |

## AIR 2850-IF-208-3P



détails du produit

| Modèle                | Description   | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------------|---|--|
| 200-AIR-2850-IF-2083P | Deux moteurs abrités à une seule vitesse.<br>Huit noyaux de VRC carrés en aluminium.<br>Cycle de dégivrage par ventilateur. | 72 x 62 x 46 po.<br>870 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-245R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-2000-3R   |       | Trousse de boîtier pour l'électronique  | Unité           |
| 62-2000-7R   |       | Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)                | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-208R  |       | Noyau de VRC en aluminium (carré)   | Unité           |
| 65-171R  |       | Filtres (16 x 25 x 2 po.)   | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 41-110R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-284R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 2850-IF-208-1P



détails du produit

| Modèle                | Description   | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------------|---|--|
| 200-AIR-2850-IF-208SP | Deux moteurs abrités à une seule vitesse.<br>Huit noyaux de VRC carrés en aluminium.<br>Cycle de dégivrage par ventilateur. | 72 x 62 x 46 po.<br>870 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-246R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-2000-3R   |       | Trousse de boîtier pour l'électronique  | Unité           |
| 62-2000-7R   |       | Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)                | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-208R  |       | Noyau de VRC en aluminium (carré)   | Unité           |
| 65-171R  |       | Filtres (16 x 25 x 2 po.)   | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 41-110R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-284R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 2850-IF-460



détails du produit

| Modèle                | Description   | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------------|---|--|
| 200-AIR-2850-IF-4603P | Deux moteurs abrités à une seule vitesse.<br>Huit noyaux de VRC carrés en aluminium.<br>Cycle de dégivrage par ventilateur. | 72 x 62 x 46 po.<br>870 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-245R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-2000-4R   |       | Trousse de boîtier pour l'électronique  | Unité           |
| 62-2000-8R   |       | Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)                | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-208R  |       | Noyau de VRC en aluminium (carré)   | Unité           |
| 65-171R  |       | Filtres (16 x 25 x 2 po.)   | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 41-110R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-284R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 2850-IF-575



détails du produit

| Modèle                | Description   | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------------|---|--|
| 200-AIR-2850-IF-5753P | Deux moteurs abrités à une seule vitesse.<br>Huit noyaux de VRC carrés en aluminium.<br>Cycle de dégivrage par ventilateur. | 72 x 62 x 46 po.<br>870 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-244R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-2000-5R   |       | Trousse de boîtier pour l'électronique  | Unité           |
| 62-2000-9R   |       | Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)                | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-208R  |       | Noyau de VRC en aluminium (carré)   | Unité           |
| 65-171R  |       | Filtres (16 x 25 x 2 po.)   | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 41-110R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-284R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 2650-IF-240



détails du produit

| Modèle                | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------------|--|--|
| 200-AIR-2650-IF-240SP | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC en aluminium, modulaire. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060. | 96 x 80 x 54 po.<br>900 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description  | Unité de mesure |
|--|-------|--|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |  |                 |
| 23-2500R   |       | Moteur   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |  |                 |
| 62-2500-1R   |       | Trousse de boîtier pour l'électronique                                   | Unité           |
| 62-2500-3R   |       | Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur) | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |  |                 |
| 68-2500R   |       | Noyau de VRC en aluminium (carré)  | Unité           |
| 65-2500R   |       | Filtre   | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |  |                 |
| 41-2500R   |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue                           | Unité           |
| 64-286R  |       | Sac d'accessoires  | Unité           |

## AIR 2650-IF-208-1P



détails du produit

| Modèle                | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------------|--|--|
| 200-AIR-2650-IF-208SP | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC en aluminium, modulaire. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060. | 96 x 80 x 54 po.<br>900 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description                                    | Unité de mesure |
|--|-------|--|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |  |                 |
| 23-2500R   |       | Moteur   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |  |                 |
| 62-2500-2R   |       | Trousse de boîtier pour l'électronique         | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |  |                 |
| 68-2500R   |       | Noyau de VRC en aluminium (carré)              | Unité           |
| 65-2500R   |       | Filtre   | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |  |                 |
| 41-2500R   |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue | Unité           |
| 64-286R  |       | Sac d'accessoires                              | Unité           |

## AIR 1850-EF



détails du produit

| Modèle                | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------------|--|--|
| 200-AIR-1850-EF-240SP | Deux moteurs à commutation électronique à vitesse variable. Six noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur. | 71 x 48 x 44 po.<br>650 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-231R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-1500-1R   |       | Trousse de boîtier pour l'électronique  | Unité           |
| 62-1500-2R   |       | Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)                | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-208R  |       | Noyau de VRC en aluminium (carré)   | Unité           |
| 65-170R  |       | Filtres (16 x 20 x 2 po.)   | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 53-1500  |       | Bordure de toit   | Unité           |
| 41-2500R   |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-283R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 2850-EF-240



détails du produit

| Modèle                | Description   | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------------|---|--|
| 200-AIR-2850-EF-240SP | Deux moteurs abrités à une seule vitesse.<br>Huit noyaux de VRC carrés en aluminium.<br>Cycle de dégivrage par ventilateur. | 72 x 62 x 46 po.<br>910 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-246R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-2000-1R   |       | Trousse de boîtier pour l'électronique  | Unité           |
| 62-2000-6R   |       | Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)                | Unité           |
| 26-213R  |       | 84 po harnais de thermistance   | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-208R  |       | Noyau de VRC en aluminium (carré)   | Unité           |
| 65-171R  |       | Filtres (16 x 25 x 2 po.)   | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 53-2007R   |       | Bordure de toit   | Unité           |
| 41-110R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-283R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 2850-EF-208-3P



détails du produit

| Modèle                | Description   | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------------|---|--|
| 200-AIR-2850-EF-2083P | Deux moteurs abrités à une seule vitesse.<br>Huit noyaux de VRC carrés en aluminium.<br>Cycle de dégivrage par ventilateur. | 72 x 62 x 46 po.<br>910 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-245R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-2000-3R   |       | Trousse de boîtier pour l'électronique  | Unité           |
| 62-2000-7R   |       | Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)                | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-208R  |       | Noyau de VRC en aluminium (carré)   | Unité           |
| 65-171R  |       | Filtres (16 x 25 x 2 po.)   | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 53-2007R   |       | Bordure de toit   | Unité           |
| 41-110R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-283R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 2850-EF-208-1P



détails du produit

| Modèle                | Description   | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------------|---|--|
| 200-AIR-2850-EF-208SP | Deux moteurs abrités à une seule vitesse.<br>Huit noyaux de VRC carrés en aluminium.<br>Cycle de dégivrage par ventilateur. | 72 x 62 x 46 po.<br>910 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-246R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-2000-2R   |       | Trousse de boîtier pour l'électronique  | Unité           |
| 62-2000-7R   |       | Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)                | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-208R  |       | Noyau de VRC en aluminium (carré)   | Unité           |
| 65-171R  |       | Filtres (16 x 25 x 2 po.)   | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 53-2007R   |       | Bordure de toit   | Unité           |
| 41-110R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-283R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 2850-EF-460



détails du produit

| Modèle                | Description   | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------------|---|--|
| 200-AIR-2850-EF-4603P | Deux moteurs abrités à une seule vitesse.<br>Huit noyaux de VRC carrés en aluminium.<br>Cycle de dégivrage par ventilateur. | 72 x 62 x 46 po.<br>910 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-245R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-2000-4R   |       | Trousse de boîtier pour l'électronique  | Unité           |
| 62-2000-8R   |       | Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)                | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-208R  |       | Noyau de VRC en aluminium (carré)   | Unité           |
| 65-171R  |       | Filtres (16 x 25 x 2 po.)   | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 53-2007R   |       | Bordure de toit   | Unité           |
| 41-110R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-283R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 2850-EF-575



détails du produit

| Modèle                | Description   | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------------|---|--|
| 200-AIR-2850-EF-5753P | Deux moteurs abrités à une seule vitesse.<br>Huit noyaux de VRC carrés en aluminium.<br>Cycle de dégivrage par ventilateur. | 72 x 62 x 46 po.<br>910 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-244R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-2000-5R   |       | Trousse de boîtier pour l'électronique  | Unité           |
| 62-2000-9R   |       | Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)              | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-208R  |       | Noyau de VRC en aluminium (carré)   | Unité           |
| 65-171R  |       | Filtres (16 x 25 x 2 po.)   | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 35-412-25R   |       | Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 | Paquet          |
| 53-2007R   |       | Bordure de toit   | Unité           |
| 41-110R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue  | Unité           |
| 64-283R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

## AIR 2650-EF-240



détails du produit

| Modèle                | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------------|--|--|
| 200-AIR-2650-EF-240SP | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC en aluminium, modulaire. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060. | 96 x 80 x 54 po.<br>900 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description  | Unité de mesure |
|--|-------|--|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |  |                 |
| 23-2500R   |       | Moteur   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |  |                 |
| 62-2500-1R   |       | Trousse de boîtier pour l'électronique                                   | Unité           |
| 62-2500-3R   |       | Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur) | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |  |                 |
| 68-2500R   |       | Noyau de VRC en aluminium (carré)  | Unité           |
| 65-2500R   |       | Filtre   | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |  |                 |
| 53-2500  |       | Bordure de toit  | Unité           |
| 41-2500R   |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue                           | Unité           |
| 64-285R  |       | Sac d'accessoires  | Unité           |

## AIR 2650-EF-208-1P



détails du produit

| Modèle                | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------------|--|--|
| 200-AIR-2650-EF-208SP | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC en aluminium, modulaire.<br>Cycle de dégivrage par ventilateur.<br>Noyau certifié AHRI 1060. | 96 x 80 x 54 po.<br>900 lb                                 |

### Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description                                    | Unité de mesure |
|--|-------|--|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |  |                 |
| 23-2500R   |       | Moteur   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |  |                 |
| 62-2500-2R   |       | Trousse de boîtier pour l'électronique         | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |  |                 |
| 68-2500R   |       | Noyau de VRC en aluminium (carré)              | Unité           |
| 65-2500R   |       | Filtre   | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |  |                 |
| 53-2500  |       | Bordure de toit                                | Unité           |
| 41-2500R   |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue | Unité           |
| 64-285R  |       | Sac d'accessoires                              | Unité           |

## AIR 330 ERV


[détails du produit](#)

| Modèle          | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------|--|--|
| 200-AIR-330-ERV | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses.<br>Noyau de VRE unique.<br>Cycle de dégivrage par ventilateur.<br>Noyau certifié AHRI 1060. | 42.5 x 23.25<br>x 36.25 po.<br><br>150 lb                  |

## Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description                                    | Unité de mesure |
|--|-------|--|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |  |                 |
| 23-813R  |       | Moteur   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |  |                 |
| 62-245R  |       | Trousse de carte de circuit commerciale        | Unité           |
| 19-138R  |       | Transformateur                                 | Unité           |
| 20-113R  |       | 10 uF Condensateur                             | Unité           |
| 26-213R  |       | 84 po harnais de thermistance                  | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |  |                 |
| 68-284R  |       | Noyau de VRE en papier (carré)                 | Unité           |
| 65-187R  |       | Filtre (16 x 16 x 2 po)                        | Unité           |
| 65-237R  |       | Filtre MERV 13 (16 x 16 x 2 po)                | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |  |                 |
| 41-805R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue | Unité           |
| 64-280R  |       | Sac d'accessoires                              | Unité           |

## AIR 530 ERV



détails du produit

| Modèle          | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------|--|--|
| 200-AIR-530-ERV | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses.<br>Noyau de VRE unique.<br>Cycle de dégivrage par ventilateur.<br>Noyau certifié AHRI 1060. | 48 x 42 x 40.5 po.<br><br>310 lb                           |

## Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description                                    | Unité de mesure |
|--|-------|--|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |  |                 |
| 23-814R  |       | Moteur   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |  |                 |
| 62-245R  |       | Trousse de carte de circuit commerciale        | Unité           |
| 19-138R  |       | Transformateur                                 | Unité           |
| 20-113R  |       | 10 uF Condensateur                             | Unité           |
| 18-100R  |       | Relais 115                                     | Unité           |
| 26-213R  |       | 84 po harnais de thermistance                  | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |  |                 |
| 68-280R  |       | Noyau de VRE en papier (carré)                 | Unité           |
| 65-188R  |       | Filtre (25 x 16 x 2 po)                        | Unité           |
| 65-194R  |       | Filtre MERV 13 (25 x 16 x 2 po)                | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |  |                 |
| 41-807R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue | Unité           |
| 64-280R  |       | Sac d'accessoires                              | Unité           |

## AIR 730 ERV



détails du produit

| Modèle          | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|-----------------|--|--|
| 200-AIR-730-ERV | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses.<br>Noyau de VRE unique.<br>Cycle de dégivrage par ventilateur.<br>Noyau certifié AHRI 1060. | 48 x 42 x 40.5 po.<br>310 lb                               |

## Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description                                    | Unité de mesure |
|--|-------|--|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |  |                 |
| 23-808R  |       | Moteur   | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |  |                 |
| 62-245R  |       | Trousse de carte de circuit commerciale        | Unité           |
| 19-138R  |       | Transformateur                                 | Unité           |
| 18-100R  |       | Relais 115                                     | Unité           |
| 20-113R  |       | 10 uF Condensateur                             | Unité           |
| 26-213R  |       | 84 po harnais de thermistance                  | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |  |                 |
| 68-280R  |       | Noyau de VRE en papier (carré)                 | Unité           |
| 65-188R  |       | Filtre (25 x 16 x 2 po)                        | Unité           |
| 65-194R  |       | Filtre MERV 13 (25 x 16 x 2 po)                | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |  |                 |
| 41-807R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue | Unité           |
| 64-280R  |       | Sac d'accessoires                              | Unité           |

## AIR 1230 ERV



détails du produit

| Modèle           | Description  | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|------------------|--|--|
| 200-AIR-1230-ERV | Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses.<br>Trois noyaux de VRE.<br>Cycle de dégivrage par ventilateur.<br>Noyau certifié AHRI 1060. | 48 x 42 x 40.5 po.<br>335 lb                               |

## Pièces de rechange

| Numéro de pièce  | Année | Description   | Unité de mesure |
|--|-------|---|-----------------|
| <b>Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante</b> |       |   |                 |
| 23-809R  |       | Moteur  | Unité           |
| <b>Trousses de remplacement de composants électriques</b>          |       |   |                 |
| 62-245R  |       | Trousse de carte de circuit commerciale                           | Unité           |
| 19-138R  |       | Transformateur  | Unité           |
| 18-100R  |       | Relais 115  | Unité           |
| 20-107R  |       | 5 uF Condensateur   | Unité           |
| 26-213R  |       | 84 po harnais de thermistance                                     | Unité           |
| <b>Noyaux et filtres</b>   |       |   |                 |
| 68-280R  |       | Noyau de VRE en papier (carré)                                    | Unité           |
| 65-189R  |       | Filtre (20 x 16 x 2 po)   | Unité           |
| 65-238R  |       | Filtre MERV 13 (20 x 16 x 2 po)                                   | Unité           |
| <b>Autre</b>   |       |   |                 |
| 41-806R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sense horaire | Unité           |
| 41-807R  |       | Boîtier de la soufflante et assemblage de roue                    | Unité           |
| 64-280R  |       | Sac d'accessoires   | Unité           |

# ACCESSORIES

|   | Modèle   | Description   | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|---|----------|---|--|
|  | 99-190   | Capuchon à sortie concentrique nécessitant une seule ouverture de 6 po - 5 raccords de 6 po | 27 x 14 x 10 - 5 lb  |
|   | 99-194   | Capuchon à sortie concentrique nécessitant une seule ouverture de 6 po - raccord de 4 po    | 27 x 14 x 10 - 5 lb  |
|  | 99-185LT | Deux capuchons anti-intempéries de 5 po de diamètre, sans manchon ni collier                | 12 x 12 x 12 - 2 lb  |
|   | 99-185   | Deux capuchons anti-intempéries de 5 po de diamètre, avec manchon et collier de 12 po       | 18,5 x 15,5 x 10 - 4 lb                                    |
|   | 99-186   | Deux capuchons anti-intempéries de 6 po de diamètre, avec manchon et collier de 12 po       | 18,5 x 15,5 x 10 - 5 lb                                    |
|   | 99-187   | Deux capuchons anti-intempéries de 7 po de diamètre, avec manchon et collier de 12 po       | 18,5 x 15,5 x 10 - 6 lb                                    |
|   | 99-186LT | Deux capuchons anti-intempéries de 6 po de diamètre, sans manchon ni collier                | 12 x 12 x 12 - 2 lb  |

# GRILLES ET RACCORDS

|   | Modèle     | Description   | Unité de mesure | Dimensions d'expédition<br>H x L x P<br>Poids d'expédition |
|---|------------|---|-----------------|--|
|    | 99-EAG4-25 | TECHGRILLE EASY AIR 4 po - paquet de 25.  | Paquet          | 22,5 x 17,75 x 10 - 10 lb                                  |
|    | 99-EAG5-25 | TECHGRILLE EASY AIR 5 po - paquet de 25.  | Paquet          | 22,5 x 17,75 x 10 - 10 lb                                  |
|    | 99-EAG6-25 | TECHGRILLE EASY AIR 6 po - paquet de 25.  | Paquet          | 22,5 x 17,75 x 10 - 10 lb                                  |
|    | 99-EAG8-25 | TECHGRILLE EASY AIR 8 po - paquet de 25.  | Paquet          | 22,5 x 17,75 x 10 - 10 lb                                  |
|    | 99-WF4     | Coude de 4 po en plastique pour conduit de ventilation.                                       | Unité           | 11 x 9 x 5 - 1 lb  |
|    | 99-WF6     | Coude de 6 po en plastique pour conduit de ventilation.                                       | Unité           | 11 x 9 x 5 - 1 lb  |
|    | 99-QM6     | Raccord de 6 po à montage rapide.   | Unité           | 11 x 9 x 5 - 1 lb  |
|   | 99-CF6     | Raccord de 6 po pour plafond/mur.   | Unité           | 11 x 9 x 5 - 1 lb  |
|  | 99-TM4     | Raccord de terminaison de 4 po.   | Unité           | N/A  |
|  | 99-TM5     | Raccord de terminaison de 5 po.   | Unité           | N/A  |
|  | 99-TM6     | Raccord de terminaison de 6 po.   | Unité           | N/A  |
|  | 99-10-002  | Grille d'évacuation de 6 x 10 po à charnières pour la cuisine, comprenant un filtre à graisse | Unité           | 12 x 12 x 4 - 2 lb   |

# COMMANDES

| Modèle  | Description   |
|---|---|
| <br>99-GDXPL03 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Équilibrage automatique (sur les unités applicables)</li> <li>• 5 vitesses de réglage du ventilateur</li> <li>• Réglage de veille (vitesse du ventilateur 0)</li> <li>• Déshumidistat électronique</li> <li>• Bouton de priorité Haute vitesse 20/40/60</li> <li>• Compatible avec minuterie sans fil</li> <li>• Écran ACL rétroéclairé facile à lire</li> <li>• Design mince</li> <li>• Connexion par fil basse tension à 3 brins calibre 20</li> </ul> |
| <br>99-GBC04   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 vitesses de ventilation</li> <li>• Voyant d'état à DEL</li> <li>• Ventilation 20/40/ARRÊT ou ventilation/recirculation à basse vitesse</li> <li>• Compatible avec la minuterie sans fil DET02</li> </ul>   |
| <br>99-GBC03   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilation 20/40/ARRÊT ou ventilation/recirculation à basse vitesse</li> <li>• Voyant d'état à DEL</li> <li>• Recirculation continue</li> <li>• Compatible avec la minuterie sans fil DET02</li> <li>• Déshumidistat intégré</li> </ul>   |
| <br>99-GBC02   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 vitesses de ventilation</li> <li>• Voyant d'état à DEL</li> <li>• Ventilation continue</li> <li>• Compatible avec la minuterie sans fil DET02</li> <li>• Déshumidistat intégré</li> </ul>  |

# TIMERS

| Modèle  | Description  |
|---|--|
| <br>99-DET02 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enclenche la haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes</li> <li>• Les minuteries sans fil ont une portée d'environ 40 pieds</li> <li>• Compatible avec un répéteur (99-RX02) pour une plus grande portée</li> </ul> |
| <br>99-DET01 | Enclenche la haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes   |
| <br>99-RX02  | Répéteur - utilisé pour augmenter la portée de la minuterie 99-DET02. Se branche dans une prise de courant de 120 V.   |

# CONTROLS - COMMERCIAL

| Model  | Description   |
|--------|---|
| 99-500 | Commande de 3 vitesses à distance. Basse tension à 4 fils (non compatible avec le modèle 350 DCS) |

**POUR PASSER UNE COMMANDE :**

Courriel : [orderdesk@airibrands.com](mailto:orderdesk@airibrands.com)

Télécopieur : 1 800 494-4185

**CONDITIONS DE VENTE**

1. Paiement : 30 jours à compter de la date de facturation.
2. Clients au Canada – Taxes :
  - La TPS sera facturée sur tous les produits et figurera séparément sur chaque facture.
  - La TVP (le cas échéant) est en sus et sera facturée à moins qu'un numéro de licence de taxe de vente provinciale soit fourni à Airia Brands.
  - La TVH (le cas échéant) est en sus et sera facturée sur tous les produits, et figurera séparément sur chaque facture.
3. Clients aux États-Unis et à l'étranger
  - Le numéro d'identification fédéral est obligatoire pour toutes les expéditions.
  - Les taxes ne s'appliquent pas.
4. Les commandes ne peuvent pas être annulées ni modifiées plus de deux jours ouvrables après la date de la commande. Les commandes urgentes ne peuvent être annulées ou modifiées à aucun moment.

**EXPÉDITION ET LIVRAISON**

1. Les délais de commande peuvent varier en fonction de la demande et de la production.
2. Pour protéger votre produit pendant le transport, nous utilisons un emballage de protection, des conteneurs et des palettes qui peuvent augmenter le poids d'expédition de 5 à 20 %. Le poids exact sera confirmé au moment de la commande.
3. Nous regrettons de ne pas pouvoir expédier les produits à une case postale.
4. **Les livraisons doivent être ouvertes et inspectées dès leur réception. Tout article manquant, erroné ou endommagé durant le transport doit être signalé dans les trois jours ouvrables suivant la réception.**
5. L'expédition des commandes doit être prépayée, à moins de fournir d'autres consignes d'expédition ou de respecter les exigences minimales de commande d'Airia Brands. Vous pourriez recevoir une facture de transport distincte si les coûts d'expédition totaux ne sont pas disponibles au moment de la facturation ou si des frais ont été omis lors de votre commande.
6. Les frais de transport accessoires facturés à Airia Brands dont vous ne nous avez pas avisés lors de la commande vous seront facturés.
7. Dans la mesure du possible, les commandes seront expédiées avant la date prévue, à moins d'indication contraire lors de la commande.

**RÉCLAMATIONS**

1. Si la livraison a été effectuée par votre transporteur, communiquez avec celui-ci pour faire une réclamation. Airia Brands n'est pas responsable des marchandises endommagées par d'autres transporteurs.
2. Si la livraison a été effectuée par notre transporteur :
  - Photographiez l'emballage endommagé, le contenu endommagé et le bordereau de livraison du transporteur.
  - Remplissez le formulaire d'autorisation de retour de marchandises et envoyez-le avec les photos à [warranty@airibrands.com](mailto:warranty@airibrands.com) dans les trois jours ouvrables suivant la livraison.
  - **Ne refusez pas la livraison, ne mettez pas au rebut ou ne renvoyez pas la marchandise endommagée à Airia Brands. Nous vous fournirons des directives lorsque votre demande d'autorisation de retour de marchandises sera approuvée.**

**MARCHANDISE À RETOURNER**

Airia Brands fabrique la marchandise selon les commandes. Par conséquent, nous ne pouvons pas accepter le retour de marchandises inutiles ou commandées par erreur.

**MARCHANDISE DÉFECTUEUSE**

Airia Brands est fière de ses produits. Les pièces de rechange seront fournies pour les marchandises sous garantie qui sont défectueuses. Les coûts liés à la main-d'œuvre nécessaire pour installer les pièces de rechange ne sont pas assumés par Airia Brands. Si une unité ou une pièce est défectueuse :

- Communiquez avec notre équipe de soutien technique ([techsupport@airibrands.com](mailto:techsupport@airibrands.com)) pour déterminer le problème et confirmer que la pièce défectueuse est sous garantie. Ils vous fourniront un numéro de référence. Notez qu'une unité entière ne peut pas être retournée ni remplacée.
- Remplissez le formulaire d'autorisation de retour de marchandises et envoyez-le à [warranty@airibrands.com](mailto:warranty@airibrands.com).
- **Ne jetez pas la marchandise défectueuse et ne la retournez pas à Airia Brands. Nous vous fournirons des directives lorsque votre demande d'autorisation de retour de marchandises sera approuvée.**
- Les pièces de rechange sont facturées sur commande. Le crédit pour la pièce défectueuse est accordé lorsque le retour de marchandises est approuvé et, au besoin, après l'inspection de la marchandise défectueuse par Airia Brands.



**Pour passer une commande,  
veuillez communiquer avec  
le bureau des commandes au :**

**T: 1-855-247-4200**

**[orderdesk@airibrands.com](mailto:orderdesk@airibrands.com)  
[Airflowiaq.com](http://Airflowiaq.com)**